


N°2 ODS 22 (Øi 22.2)

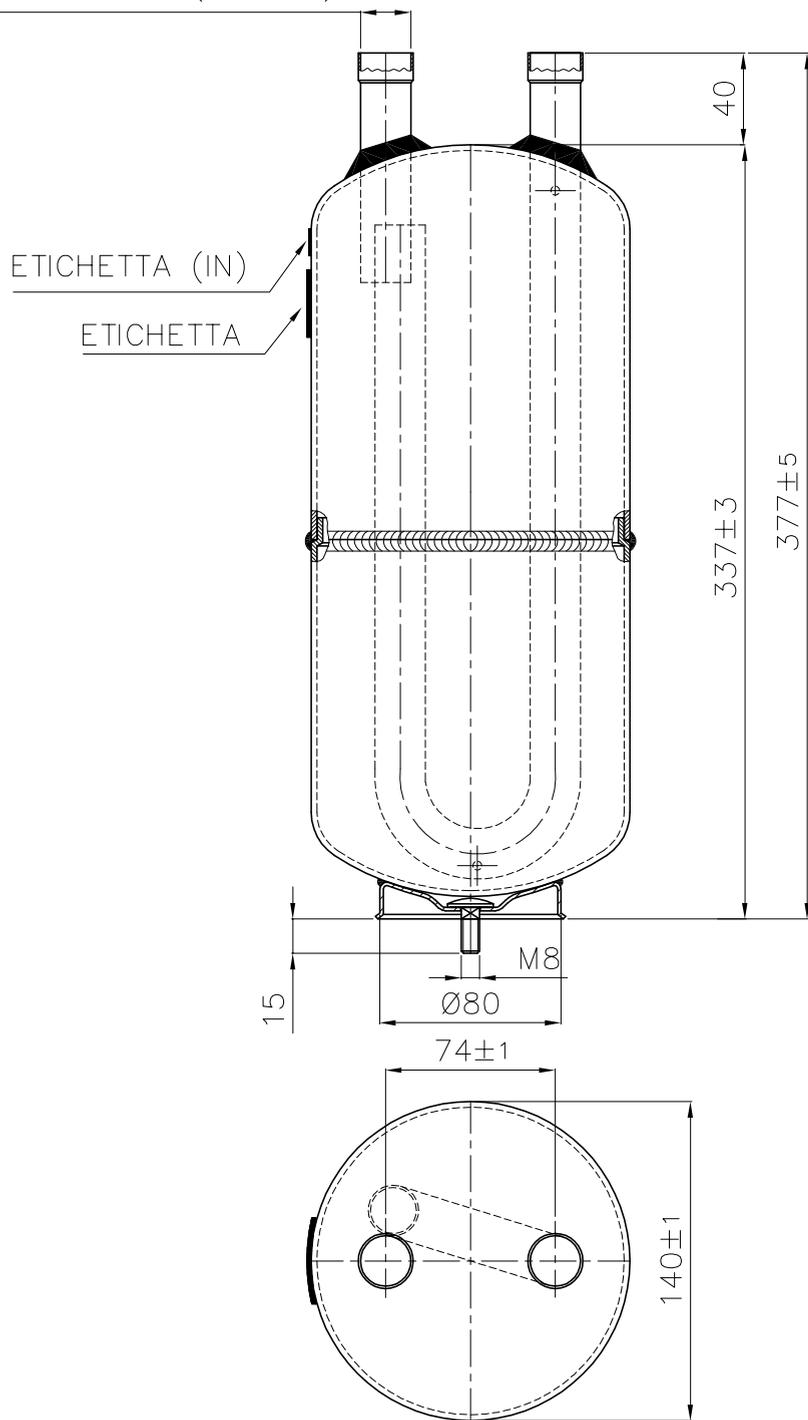

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

VERNICIATURA colore NERORAL 9005 POLV. LIQ. 

Tipo	06/S-34-ODS 22		
Fabbricazione-	Nr.		
Anno di fabbr.			
Gruppo Fluidi	2	Escluso	/
Categoria	I	Volume V:L	4.6
Temperatura TS-°C	-10	120	-50 120
Pres.max.consentita PS-bar:	34	25	
Pres. di collaudo PT-bar:	48.62		

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': 404.0403.A

2		1		IM	SOSTITUISCE		MATERIALE		PESO	
FIRMA					SOSTITUITO		PED-97/23/CE		SCALA 1:1	
					Data 22/06/2010		Disegnato <i>Venturini</i>			
DATA					Firme VENTURINI		CATTIVELLI		VIGNOLI	
					MODIFICHE		TIPO		SEPARATORE DI LIQUIDO A NORME PED - (CE)	
FRIGO MEC S.p.A.					MODELLO		Ø140X377		FOGLIO 1/2	
					S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)		CODICE			
COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO					TEL. ++39 0442 629006		SECONDO PROCEDURA INTERNA PRO5			
					FAX. ++39 0442 629091					
www.frigomec.com/Email: frigomec@tin.it										