

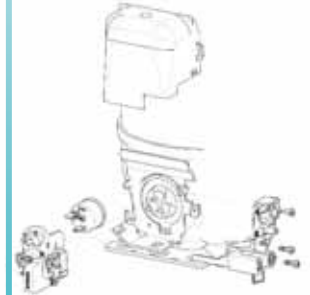




PTC

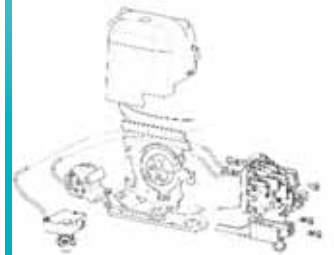


RSIR

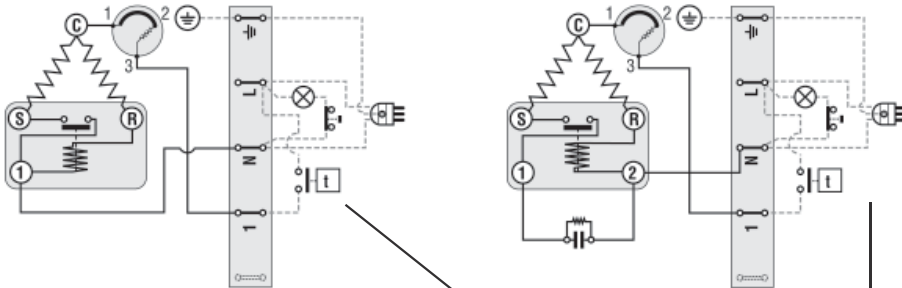


CSIR

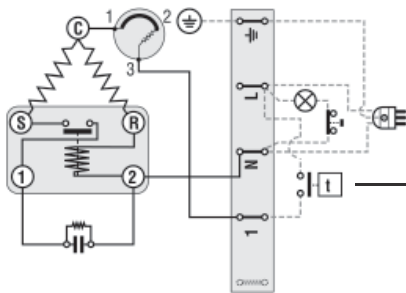


Indien de thermostaat niet rechtstreeks op de compressor wordt aangesloten, dient men een verbinding tussen klem '1' en 'L' te voorzien.



Si le thermostat n'est pas raccordé dans le boîtier électrique du compresseur, un pontage entre les cosses '1' et 'L' est indispensable.

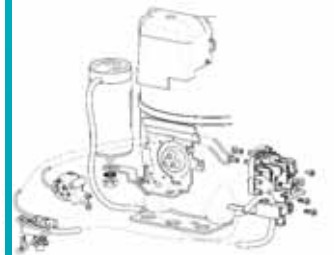

CSR BOX

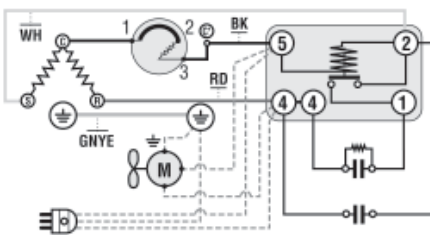

3PH

